
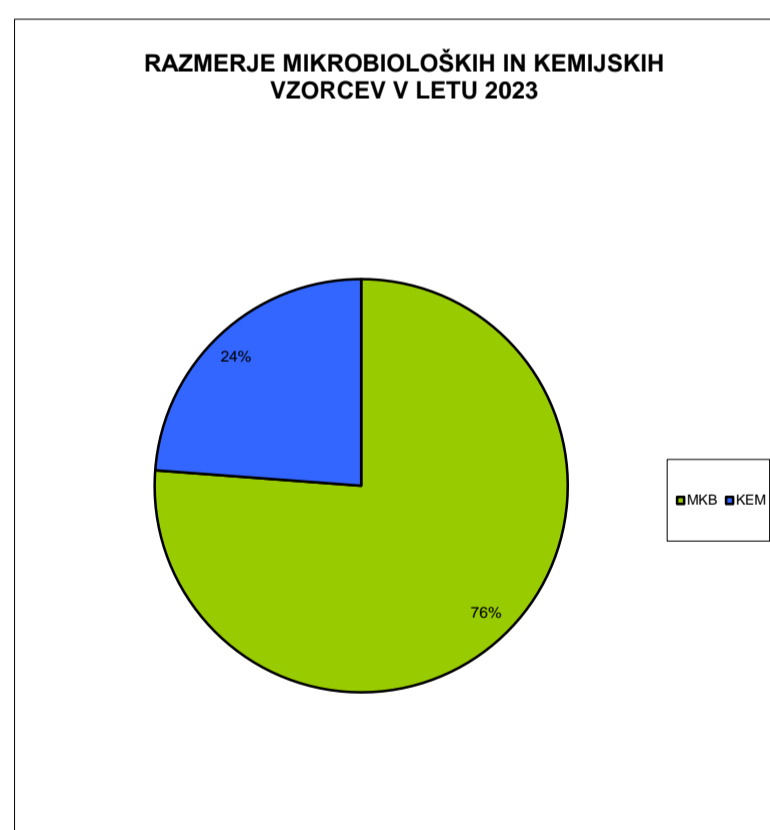


REZULTATI PREIZKUSOV PITNE VODE NA JAVNIH VODOVODNIH SISTEMIH RADEČE ZA LETO 2023

NOTRANJI NADZOR HACCP						
VODOVOD	Mikrobiološke analize			Kemijske analize		
	Št. vzorcev	skladni	neskladni	Št. vzorcev	skladni	neskladni
Radeče	22	22	0	5	5	0
Brunk	18	16	2	5	5	0
Svibno	7	7	0	3	3	0
Čimerno-Prnovše	6	6	0	2	2	0
Volkove Skale	3	2	1	1	1	0
Žebnik	3	2	1	1	1	0
Njivice	11	11	0	3	3	0
SKUPAJ	67	65	4	20	20	0

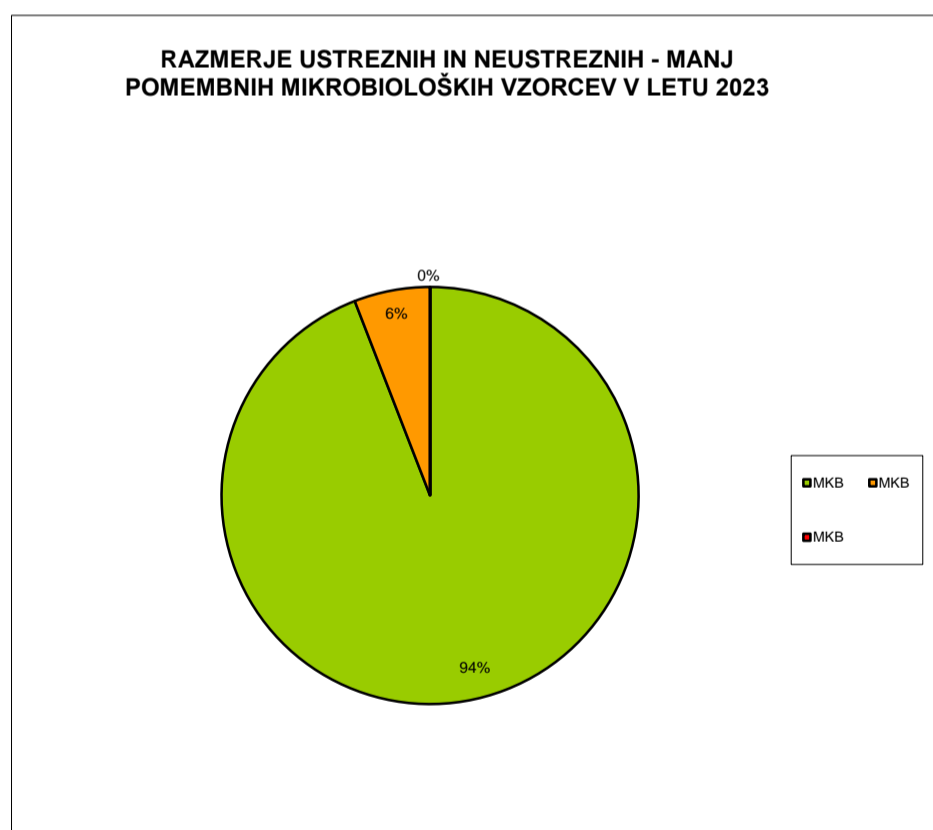

LEGENDA:	Barva	Opis
MKB	-----	USTREZNI MIKROBIOLOŠKI VZORCI
KEM	-----	USTREZNI KEMIJSKI VZORCI
MKB	-----	MANJ POMEMBNI NEUSTREZNI MIKRO. VZORCI, KI NE POMENIJO TVEGANJA
MKB	-----	NEUSTREZNI MIKROBIOLOŠKI VZORCI